TOLLERANZE GENERALI NON SPECIFICATE									
DA UNI 6307		SCOSTAMENTI PER DIMENSIONI LINEARI NOMINALI DA UNI 5307-63							
ALBERI	FORI	FINO A 6	OLTRE 6 FINO A 30	OLTRE 30 FINO A 120	OLTRE 120 FINO A 315	OLTRE 315 FINO A 500	OLTRE 500 FINO A 1000	OLTRE 1000 FINO A 2000	OLTRE 2000 FINO A 4000
h13	H13	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1	±1.5	±2	±3
SCOSTAMENTO UNICO PER DIMENSIONI ANGOLARI DA UNI 5307-63 ±2°									
RUGOSITA' GENERALE DA UNI 3963/2: 6,3 ⓒ QUOTA CRITICA UNI 3461/2					TOLLERANZA DI FORMA DA UNI 7228/1 ⊥ 0.5 ⊚ 0.5				SALDATURE DA UNI 1310

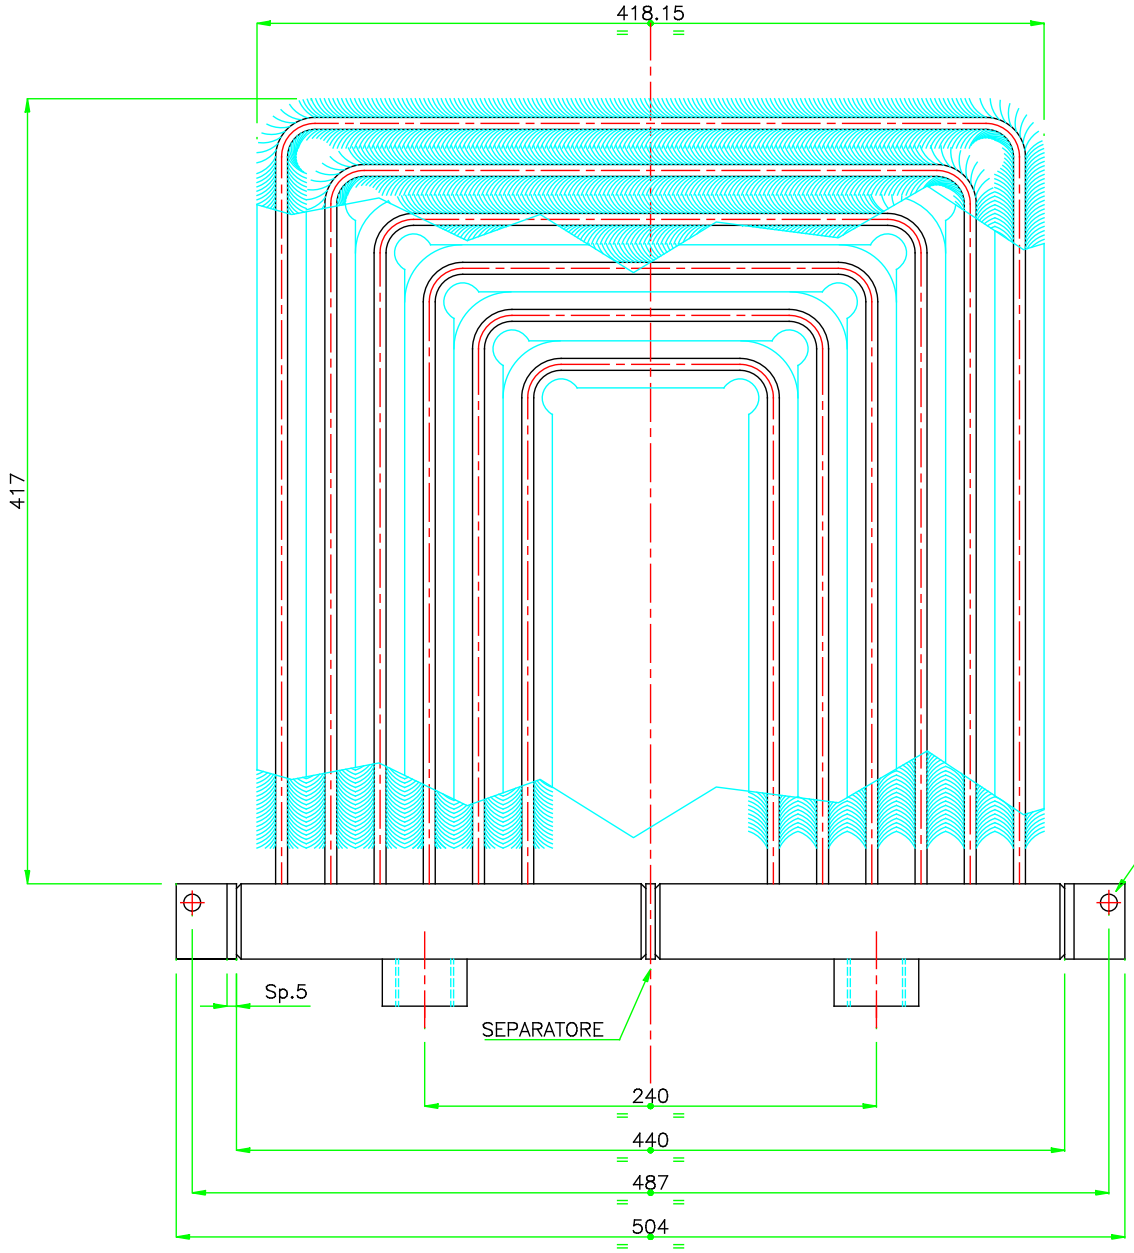

SERPENTINA:
N° Spire: 6
Tubo: 4 canali
Alette/1": 11

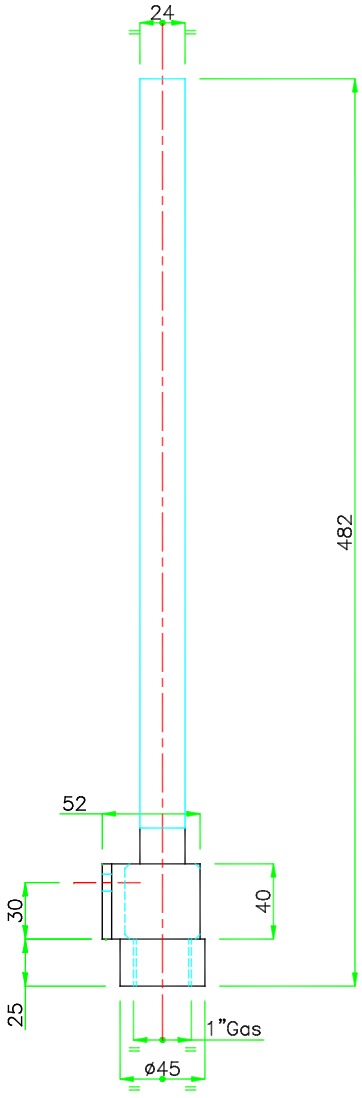

N.B.: VERNICIARE NERO RAL 9011

24/06/99	AR	Modificata altezza staffa di fissaggio da mm50 a mm52	
Unita' Di Misura mm	Materiale	Disegno. N° 02-035	Rev. A
IRIA RADIATORI Via Vespucci n.4 44044 CASSANA (Ferrara)	Codice Rif. Cliente 875000067		Diseg. M.G.
	Codice IRIA 15345007001	Scala 1:2	Contr.
	Denominazione SCAMBIATORE FAI 335-338-PANDA 360		Appr.
	Descrizione aggiuntiva L=6 m – 4 Canali		Data 25/07/91

La IRIA s.r.l si riserva la proprieta' di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a norma di legge.